



Syndicat Mixte pour la Collecte
et le Traitement des Eaux Usées
des Bassins de la Thève et de l'Ysieux

COMMUNE DE BELLEFONTAINE



ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX USEES.

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2020

COMMUNE DE BELLEFONTAINE

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2020

- a) Curage et inspection télévisée des collecteurs Eaux Usées, y compris branchements particuliers.
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

III - BILAN FINANCIER 2020

ANNEXE

I – SITUATION DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
allée du clos Saint-Rémy	94	AC	200
allée du clos Saint-Rémy - antenne allée du parc	48	AC	200
CR6 dit de la Chapelle	212	AC	200
CR7 dit de la porte du parc	56	AC	200
CR13 dit du golf	267	G	200
CR25 dit de la prairie	117	AC	150
impasse des oiseaux	34	AC	150
place Lavoisier - CR2 dit du cerisier	59	AC	200
RD922 (de Fosses vers Désiré Martin)	465	AC	200
RD922 (de Désiré Martin vers interco)	264		
RD922 - antenne du 1 au 5	36	AC	200
RD922 - antenne au 5B et 7	10	AC	200
rue Abraham	92	AC/G	200
rue de la source	132	G	200
rue des sablons	387	AC/F	150/200
rue des sablons (antenne vers RD922) - du 1 au 9	59	AC	200
rue Désiré Martin	223	AC	200
rue du Tourneveau - du 1 au 12 (aval du ref. du PRC13)	175	AC	200
rue du Tourneveau - du 14 au 22 (vers PRC13)	89	AC	200
rue du Tourneveau (du PRC13)	120	F	90

LINEAIRE TOTAL : 2 937 ml dont 2 817ml de canalisation gravitaire et 120ml de refoulement.

II – TRAVAUX REALISES DURANT L’ANNEE 2020

a) Curage et d’inspection télévisée des collecteurs Eaux Usées :

	Curage préventif	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Chemin de la Prairie	117.3	117.3		
Impasse des Oiseaux	60		3	

177.3	117.3	3	
--------------	--------------	----------	--

b) Interventions d’urgence : aucune intervention

c) **Entretien du poste de refoulement PRC 13**

Postes de refoulement rue Tourneveau :

*Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.
1 Passage pour pomper et nettoyer la bache du poste en Novembre 2020*

d) **Travaux sur réseaux (petites réparations) :**

Aucune intervention de travaux sur Bellefontaine en 2020.

e) **Divers**

e1 - Enquêtes de branchement : 1 unité

- 7 rue Désiré Marin – PC09505520B0001

e2 - Conformité : 14 unités dont 7 non-conformes, 0 contre-visite et 0 PFAC,

	Noms	Rue		Type de visite	Séparatif respecté
20-186	RAMOS	4 Allé du Parc	14-févr	Contre Visite IDPr	OUI
20-197	TAUGAN	13 Rue Désiré Martin	25-févr	initiale	OUI
20-338	CALIER	24 RD 922	03-juin	Contre Visite IDPr	NON
20-350	PENA	6 Rue de la Source	04-juin	Contre Visite IDPr	NON
20-435	CHARNI	3 Rue des Sablons	02-juil	initiale	OUI
20-511	BOURDON	17 rue Désire Martin	23-juil	initiale	OUI
20-538	FERY	27 Rue des Sablons	29-juil	initiale	OUI
20-755	LAURIN	13 rue du Tourneveau	22-sept.	Contre Visite IDPr	NON
20-777	CHAUMONT	1 Place Lavoisier	30-sept.	initiale	NON
20-786	CHARLES	16 ter rue des sablons	5-oct.	initiale	
20-800	RETIVEAU	28 RD 922	7-oct.	initiale	NON
20-857	CHAUMONT	1 Place Lavoisier	21-oct.	Contre Visite	OUI
20-898	LAFONT	1 Rue Désiré Martin	5-nov.	initiale	NON
20-1035	MONTESINOS	21 rue des Sablons	24 dec	initiale	OUI

e4 – avis sur demandes d’urbanisme : 2 unités

N°	Adresse de la construction	Objet de la demande
PC 095 055 19 B0001	9 rue Désiré Martin	Construction d'une maison individuelle
PC 095 055 19 B0004	9 rue Désire Martin	Construction d'une maison individuelle

e5 – Assainissement Non Collectif

Aucun contrôle n'a été réalisé dans votre commune en 2020.

e6 – Rétrocessions et Astreinte

Le **Sicteub** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal. Ceci, dans le but de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de pas oublier des collecteurs à entretenir.

Le **SICTEUB** souhaiterait connaître vos projets de réfection de voiries pour l'année à venir afin d'anticiper le diagnostic des ouvrages d'eaux usées implantés sous vos futurs projets.

Permanence, astreinte

Surveillance 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50

En dehors des heures ouvrées : 09 77 40 42 55 (numéro réservé collectivités – ne pas communiquer aux administrés)

III – BILAN FINANCIER 2020



** Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés.*

	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	177,30	2,18	386,51
Curage des branchements particuliers :	3,00	14,00	42,00
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	117,30	2,60	304,98
Inspection télévisée des branchements particuliers :	0,00	25,00	0,00
Intervention d'urgence :	0,00	235,00	0,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	113,10	0,00
SOUS TOTAL :			733,49 €
Curage et pompage du poste de refoulement (PRC13)	1,00	380,00	380,00
Entretien et maintenance du poste de refoulement (forfait)	1,00	4 244,56	4 244,56
SOUS TOTAL :			4 624,56 €
Enquête de branchement	1,00	50,39	50,39
Visites de conformité	14,00	103,33	1 446,62
SOUS TOTAL :			1 497,01 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			0,00 €


Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Bellefontaine :

6 855,06 €

Annexe 1

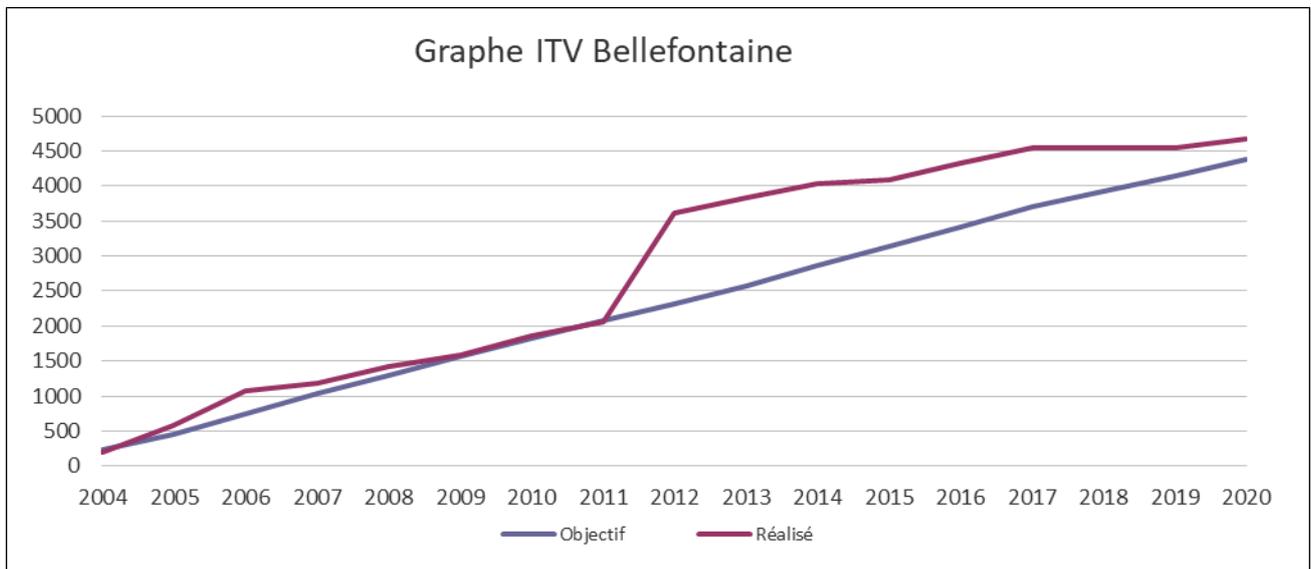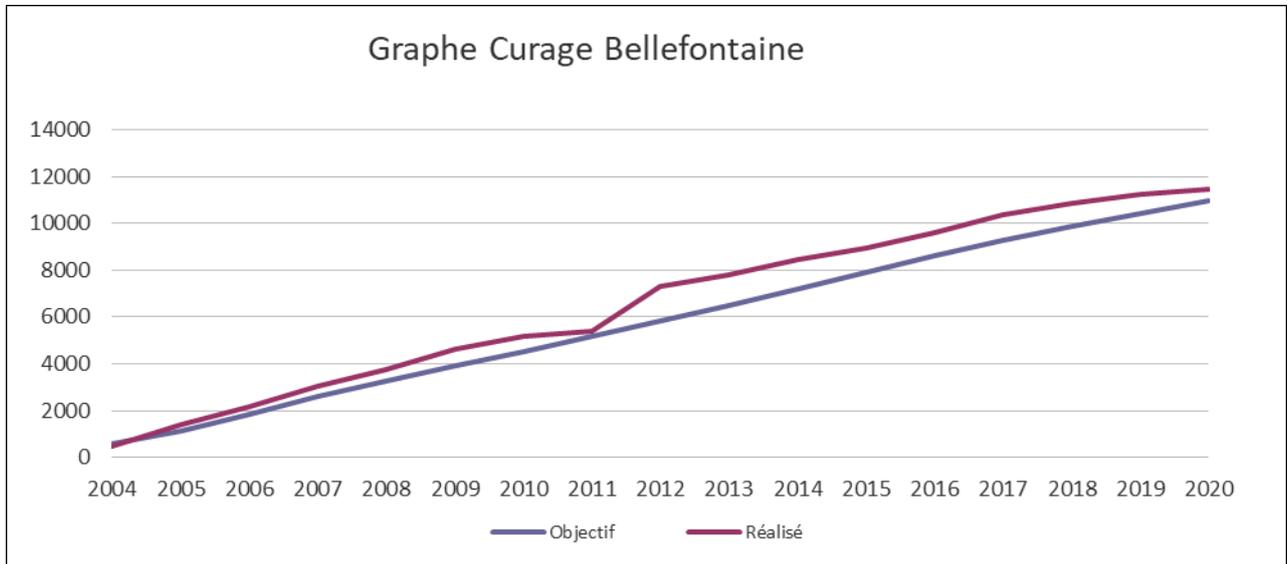

Graphe Inter d'urgence Bellefontaine

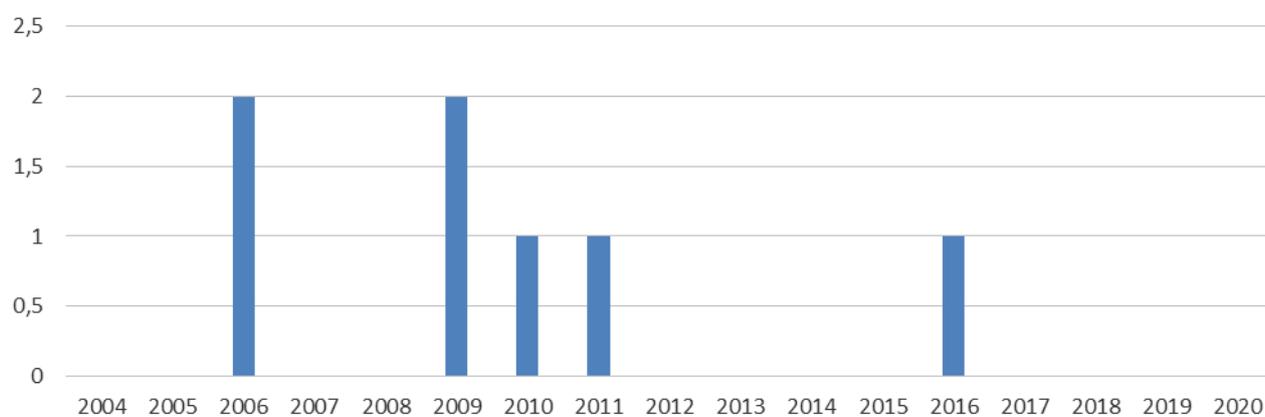

Coût des travaux d'entretien

