



*Syndicat Intercommunal pour la Collecte
et le Traitement des Eaux Usées
des Bassins de la Thève et de l'Ysieux*

COMMUNE DE JAGNY SOUS BOIS



***ENTRETIEN ET EXPLOITATION DES RESEAUX D'EAUX
USEES.***

BILAN D'ACTIVITES DE L'ANNEE 2017

COMMUNE DE JAGNY SOUS BOIS

S O M M A I R E

I - SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EU

II - TRAVAUX D'ENTRETIEN REALISES EN 2017

- a) Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers
- b) Interventions d'urgence
- c) Entretien du poste de refoulement PRC14
- d) Travaux sur les réseaux
- e) Divers

III - BILAN FINANCIER 2017

ANNEXE

I – SITUATION DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT EAUX USEES

	Collecteur		
	L (ml)	Nature	D (mm)
allée Sainte-Geneviève - en rétrocession	111	G	150
CR12 de Jagny à Lassy (CV dit des chasseurs)	50	G	150
CV2 de Jagny à Luzarches	390	B	300
CV4 de Jagny à Puiseux-les-Louvres	120	AC	150
rue du chef de ville	402	AC/PVC	200
rue du gué (entre Jeanest & CV4)	177	AC	200
rue Faflot	160	AC	150
rue Jeanest (de PRC14)	240	PVC	100
rue Jeanest (en aval du refoul. du PRC14) -du 1 au 28	272	AC	200
rue Jeanest (vers PRC14) - du 21 au 50	202	AC	200

LINEAIRE TOTAL : 1 773 ml de conduite gravitaire et 240 ml de refoulement

II – TRAVAUX REALISES DURANT L'ANNEE 2017

- a) **Programme de curage et d'inspection télévisée des collecteurs eaux usées, y compris branchements particuliers**

	Curage	ITV	Curage Bts	ITV Bts
Rue Jeanest	253.8	253.8	22	22
Rue Jeanest – chemin des Chasseurs	277.4	277.4	30	30
CR12de Jagny a Lassy	50			
Allée Sainte Geneviève	123.3	123.3		
Rue Jeanest angle chemin des Noyers	38.3	38.3		
Rue Faflot	116.9	116.9		
	859.7	809.7	52	52

b) **Interventions d'urgence** : 0 unité

c) **Entretien du poste de refoulement PRC 14**

Poste de refoulement rue Jeanest :

Passage une fois par semaine pour vérifier et inspecter le fonctionnement du poste.

- 0 Passage pour pomper et nettoyer la bache du poste en 2017.

d) **Travaux sur réseaux (petites réparations)** :

Numéro	Objet	Adresse	Cout
17-53	Réalisation de 4 sondages manuels sur concessionnaires	Rue Jeannest	4 883,40 €
17-73	Remplacement TA sur RFEU	23 rue du Chef de Ville	787,10 €
17-79	Réalisation de 10 sondages sur concessionnaires	Rue Jeannest	17 160,60 €
			22 831,10 €

e) **Divers**

e1 - **Enquête de branchement** : 0 unité

e2 - **Conformités** : 2 unités dont 1 conforme et 1 non-conforme.

	Noms	Rue		Non	Oui
17-187	GRAS	6 rue Chef de Ville	07-mars		1
17-910	RAYNAUD	42 rue Jeanest	28-nov	1	

e4 - **Permis de construire et déclaration préalable** : 0 unité

e5- **Assainissement Non Collectif** : Aucun contrôle réalisé en 2017

e6 - Etablissements non domestiques et « assimilés domestiques »

Depuis 2012, la catégorie « assimilés domestiques » est apparue dans la réglementation. Ces établissements peuvent se raccorder sans arrêté d'autorisation de déversement mais doivent suivre les prescriptions qui peuvent être spécifiées dans le Règlement d'assainissement collectif. Selon l'activité de l'établissement, le document de contrôle diffère : lorsqu'il doit être soumis à des prescriptions il est établi un contrôle de déversement, sinon seul le contrôle de bonne séparation des eaux usées et des eaux pluviales est réalisé.

Un nouveau Règlement d'assainissement collectif a été validé en 2017 et intègre les prescriptions techniques relatives à certaines catégories d'assimilés domestiques. De plus, des recommandations sont données aux entreprises lors de l'avis sur PC, et des prescriptions sont données lors de l'établissement du contrôle de déversement.

En 2017, aucun contrôle d'établissements non domestiques n'a été effectué sur la commune de Jagny-sous-bois.

e7 - Rétrocessions et astreinte

Le **Sicteub** souhaiterait obtenir de la part de votre commune la liste des voiries privées rétrocédées dans le domaine communal afin de mettre à jour les plans des réseaux de votre commune et de ne pas oublier des collecteurs à entretenir.

Le **Sicteub** possède dans ses locaux, deux exemplaires des rapports d'inspections télévisées des réseaux visualisés cette année dans votre commune. Si vous souhaitez en posséder un en mairie, nous vous le ferons parvenir sur simple demande.

Permanence, astreinte

Surveillance 7j/7j et 24h/24h pour dysfonctionnement sur le réseau de collecte des eaux usées.

Pendant les heures ouvrées : 01 34 09 85 50



En dehors des heures ouvrées : 09 77 401 119

III – BILAN FINANCIER 2017


* Les coûts mentionnés sur ce rapport, sont des coûts hors taxe et non actualisés. (Le marché date du 1^{er} janvier 2014)

	Quantité réalisée	Prix Unitaire	TOTAL
Curage des collecteurs d'eaux usées :	859,70	2,17	1 865,55
Curage des branchements particuliers :	52,00	12,39	644,28
Inspection télévisée des collecteurs d'eaux usées :	809,70	2,60	2 105,22
Inspection télévisée des branchements particuliers :	52,00	50,50	2 626,00
Intervention d'urgence :	0,00	183,91	0,00
Démontage et entretien des clapets anti retour :	0,00	129,15	0,00
SOUS TOTAL :			7 241,05 €
Curage et pompage du poste de refoulement PRC14	0,00	318,13	0,00
Entretien et maintenance du poste de refoulement PRC14 (forfait)	1,00	4 304,21	4 304,21
SOUS TOTAL :			4 304,21 €
Enquête de branchement	0,00	50,39	0,00
Visites de conformité	2,00	103,33	206,66
SOUS TOTAL :			206,66 €
Travaux divers, petites réparations			
SOUS TOTAL :			22 831,10 €
Cout Hors-Taxes des travaux d'entretien pour la commune de Jagny-Sous-Bois :			34 583,02 €

Annexe 1

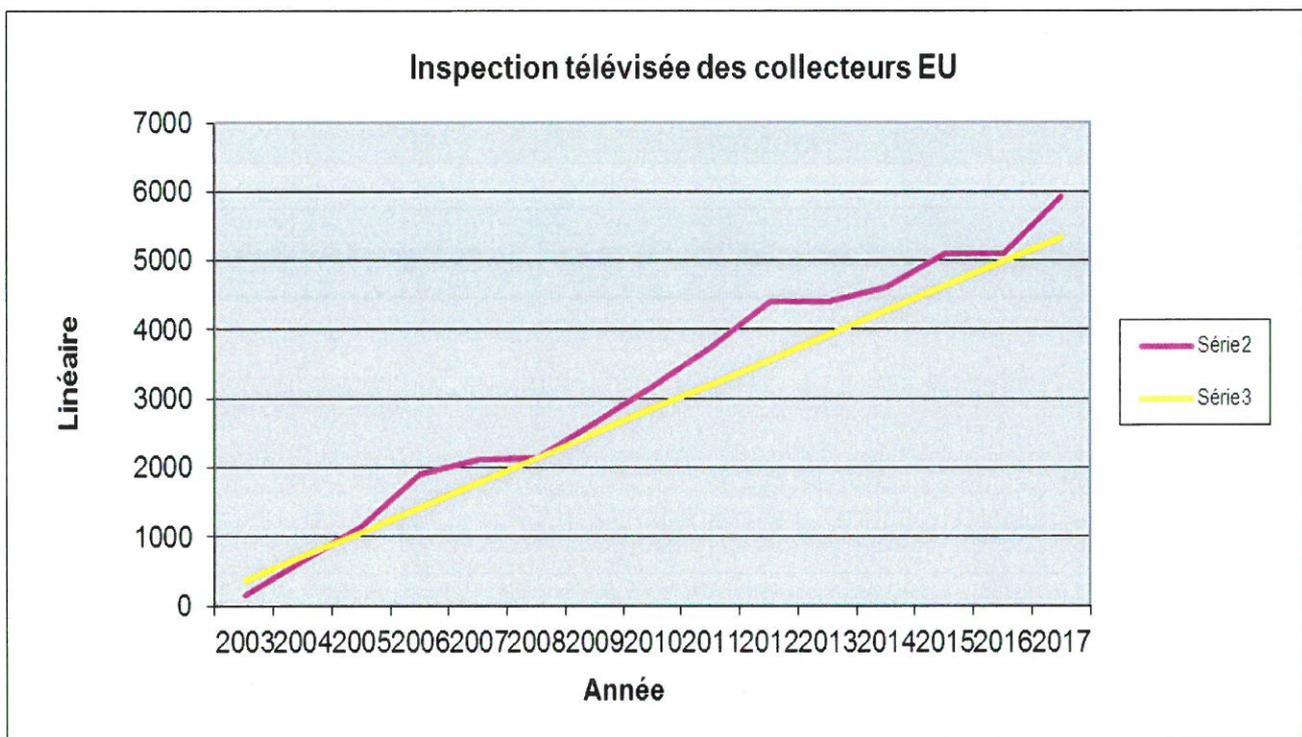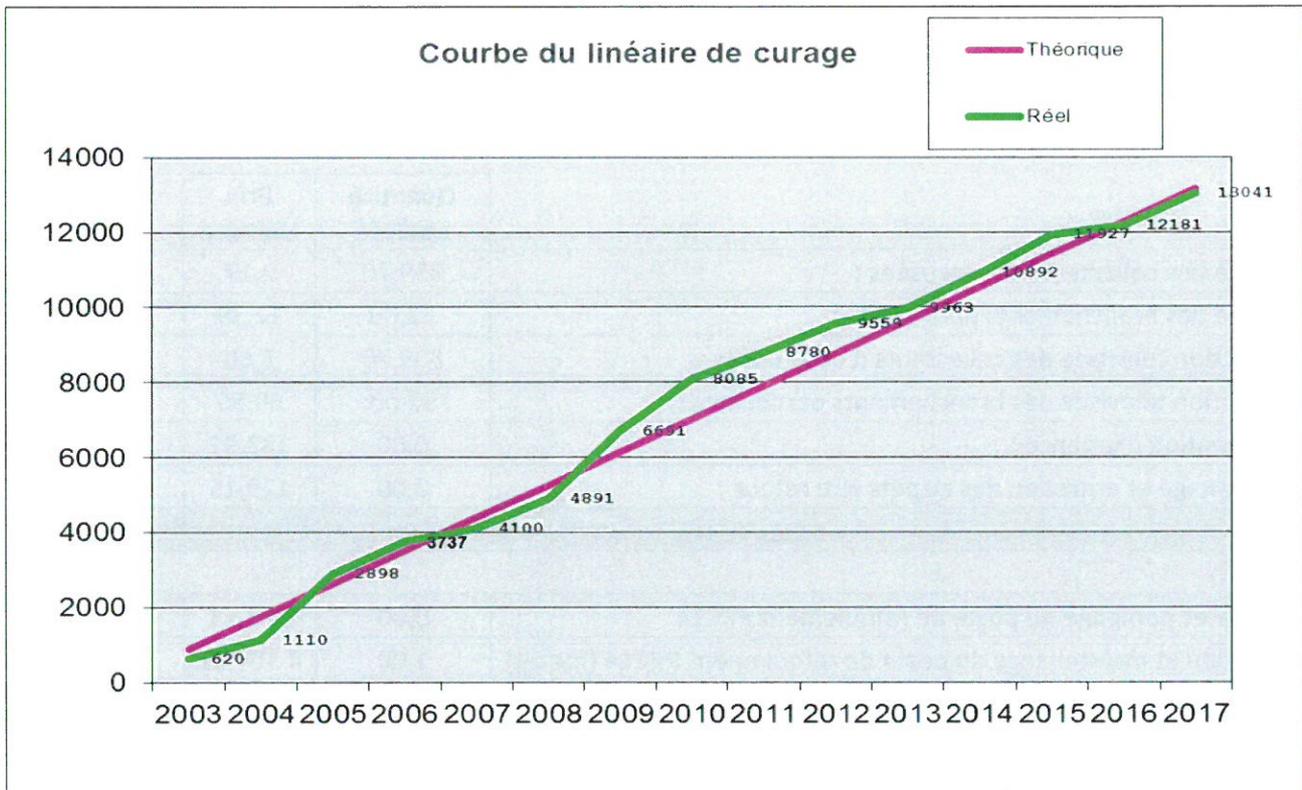

Intervention de débouchage

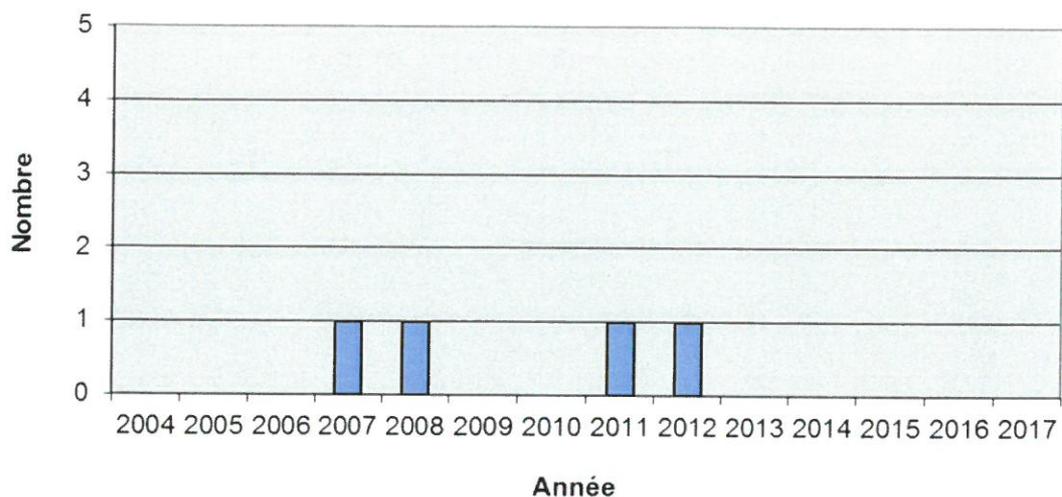

Coût des travaux d'entretien

